


平成28年度放射線モニタリング測定値(葛尾村) No.55

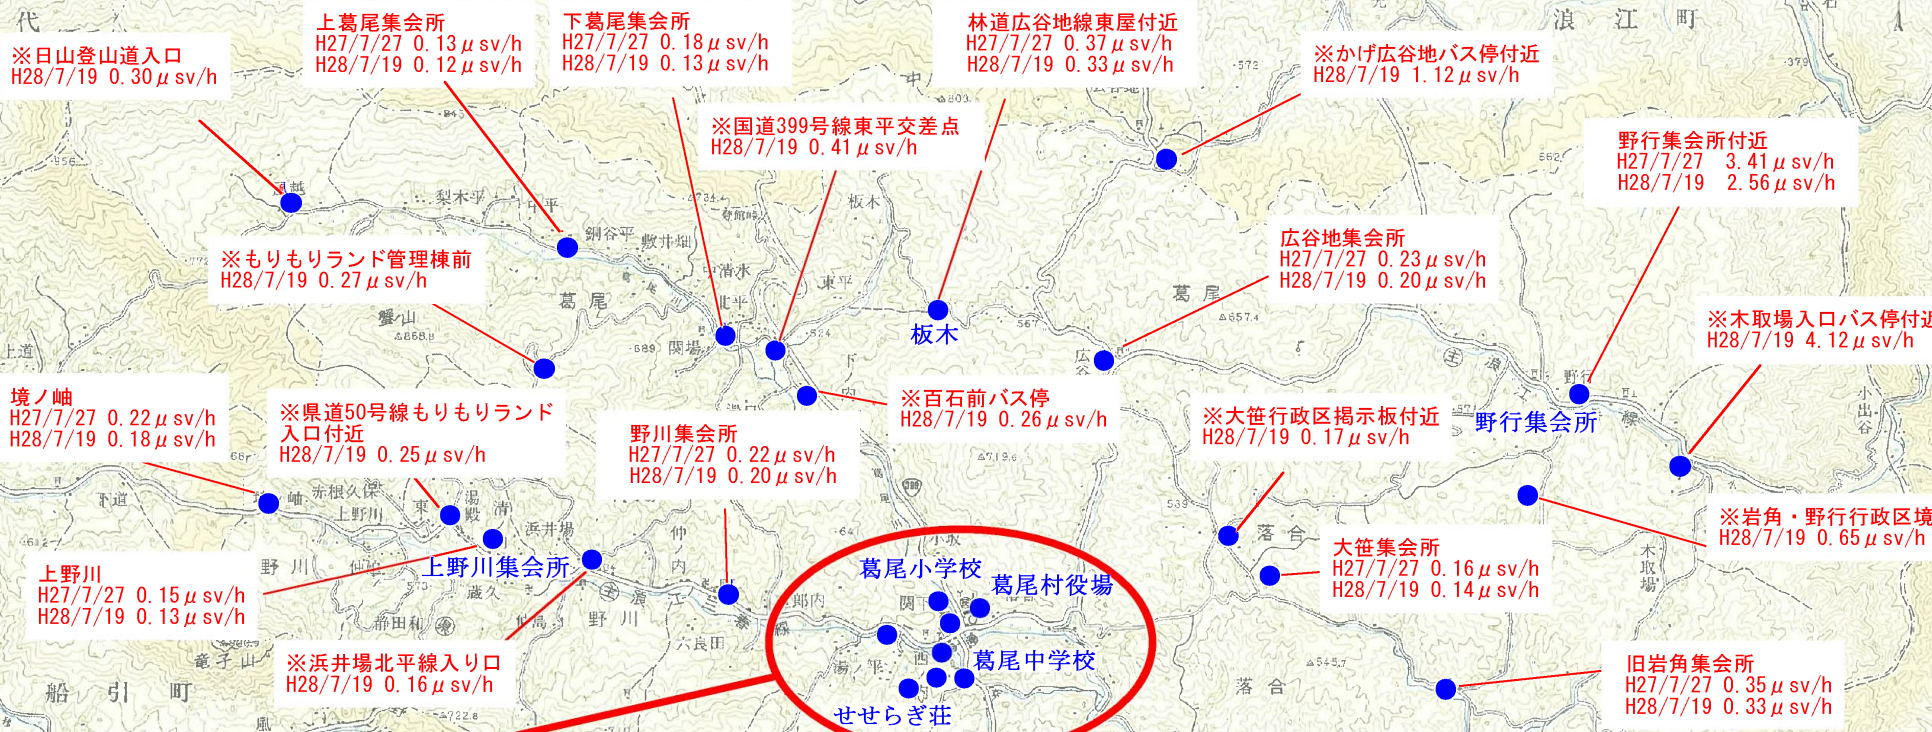

葛尾村役場 H27/7/27 0.20 μsv/h H28/7/19 0.17 μsv/h	葛尾中学校 H27/7/27 0.14 μsv/h H28/7/19 0.12 μsv/h	せせらぎ荘 H27/7/27 0.27 μsv/h H28/7/19 0.33 μsv/h
葛尾小学校 H27/7/27 0.27 μsv/h H28/7/19 0.22 μsv/h	葛尾幼稚園 H27/7/27 0.15 μsv/h H28/7/19 0.14 μsv/h	旧葛尾郵便局 H27/7/27 0.23 μsv/h H28/7/19 0.17 μsv/h
診療所前 H27/7/27 0.29 μsv/h H28/7/19 0.27 μsv/h	※県道50号線関下 H28/7/19 0.39 μsv/h	

【測定データは全て原子力規制委員会のものを使用しています】
 原子力規制委員会のホームページ参照
<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/>
 ・役場(落合)の事故前の平常値は0.04~0.06 μsv/hです。
 ・年間1msvは約0.11 μsv/hです。(24時間浴び続けた場合)
 ※の箇所は新規設置されたモニタリングポストです。