


# 平成28年度放射線モニタリング測定値(葛尾村) No.56

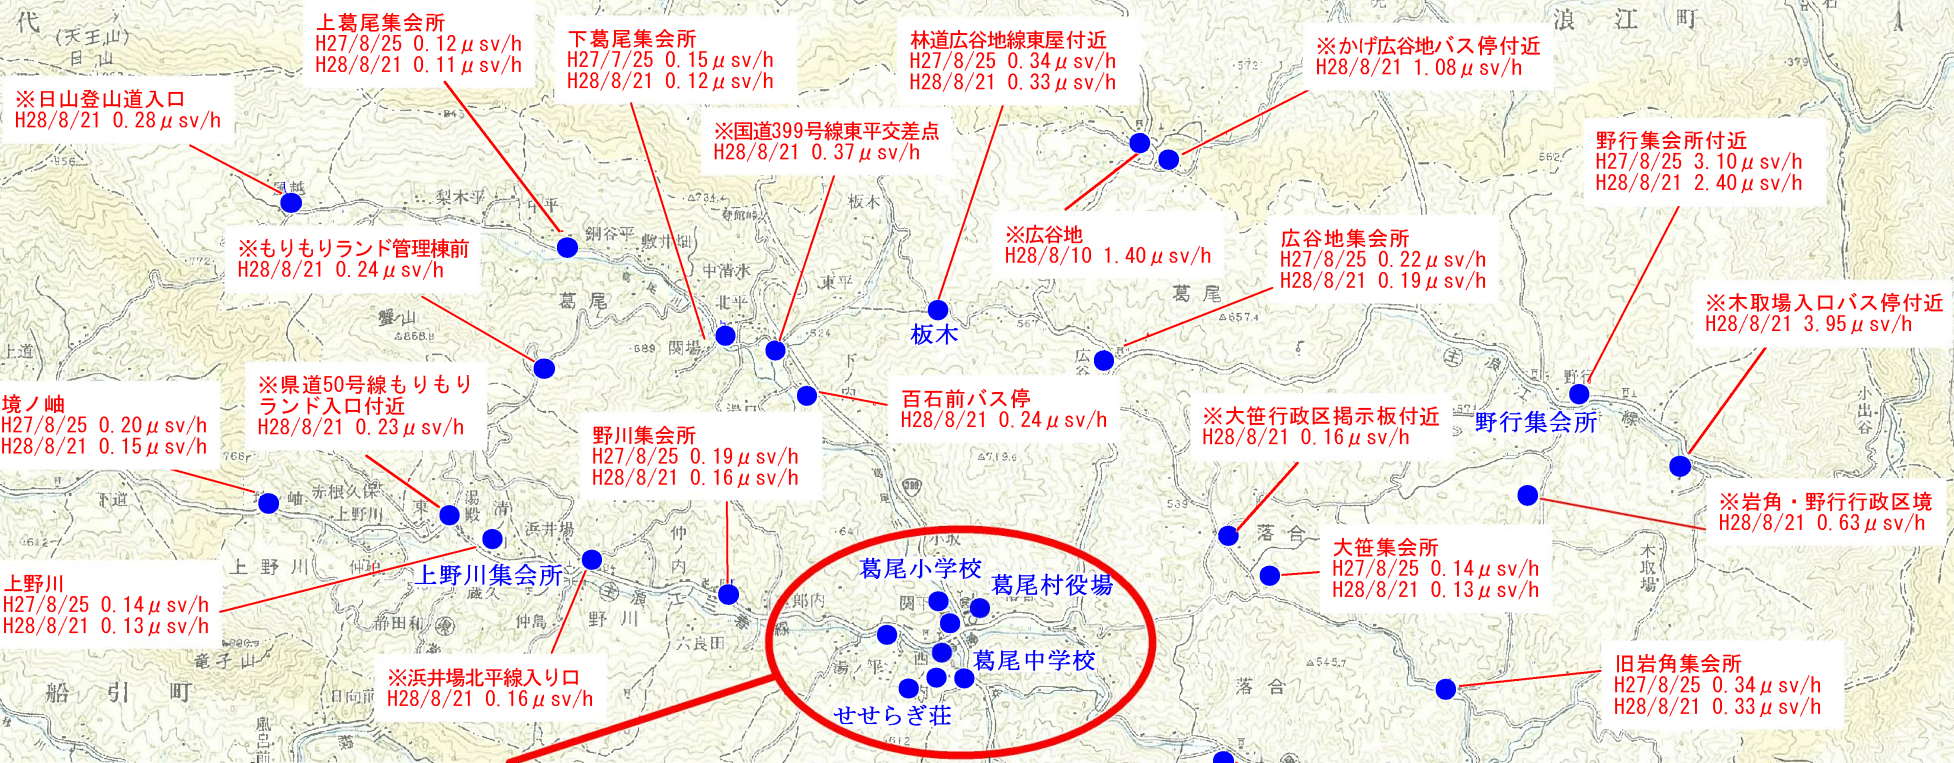

葛尾村役場	葛尾中学校	せせらぎ荘※※
H27/8/25 0.19 μsv/h	H27/8/25 0.14 μsv/h	H27/8/25 0.24 μsv/h
H28/8/21 0.17 μsv/h	H28/8/21 0.13 μsv/h	H28/8/21 0.34 μsv/h
葛尾小学校	葛尾幼稚園	旧葛尾郵便局
H27/8/25 0.27 μsv/h	H27/8/25 0.14 μsv/h	H27/8/25 0.21 μsv/h
H28/8/21 0.22 μsv/h	H28/8/21 0.12 μsv/h	H28/8/21 0.19 μsv/h
診療所前	※県道50号線関下	
H27/8/25 0.28 μsv/h		
H28/8/21 0.24 μsv/h	H28/8/21 0.38 μsv/h	

【測定データは全て原子力規制委員会のものを使用しています】  
 原子力規制委員会のホームページ参照  
<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/>  
 ・役場(落合)の事故前の平常値は0.04~0.06 μsv/hです。  
 ・年間1msvは約0.11 μsv/hです。(24時間浴び続けた場合)  
 ※の箇所は平成28年3月末に設置されたモニタリングポストです。  
 ※※のモニタリングポストは設置位置を移動しました。

1 : 50,000

